


PROFIL ODWODNIENIA WYKOPU
dla kanału grawitacyjnego KS 22, D 200 PVC w Nowej Wsi

zał. 5h.

skala pozioma 1 : 500
skala pionowa 1 : 100

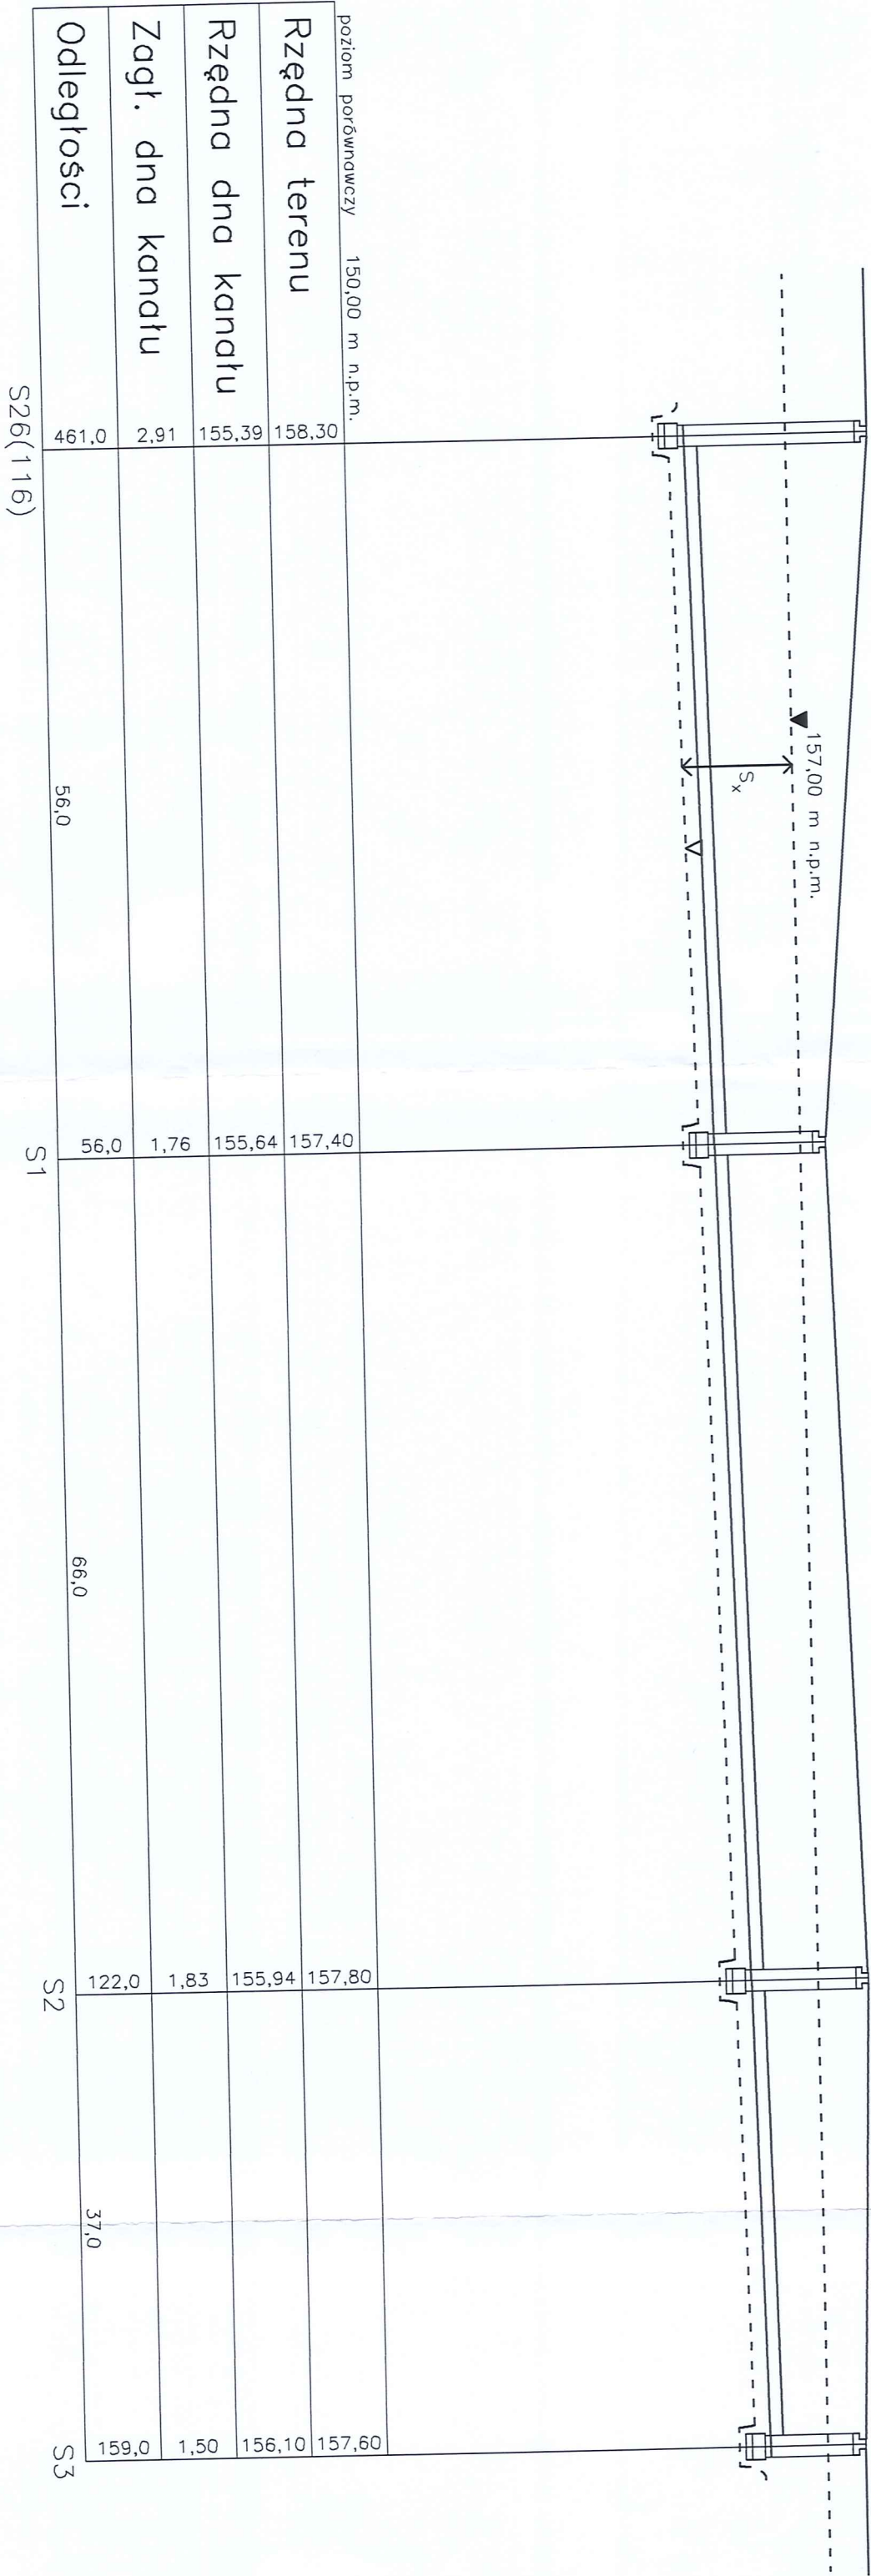

- ▼ - zwierciadło ustalone
- ▼ - zwierciadło obniżone
- S_x - depresja na brzegu dna wykopu